

KRYTERIA AKCEPTACJI WKŁADÓW REGENERACYJNYCH W ZAWORACH EGR


Pęknięte lub uszkodzone części plastikowe



Brak elementu



Brak chłodnicy

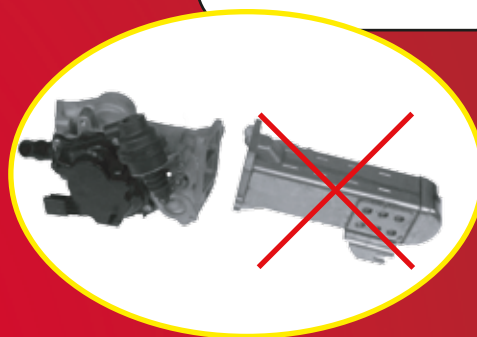

ZREDUKOWANE



ODRZUCONE

Złamana obudowa



Zdemontowane



Brak motoru/cewki



● Odrzucone ● Zredukowane

UWAGI:

1. Wkłady regeneracyjne muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu.
2. Elementy zabezpieczające (osłonki, nasadki, pianki ochronne) muszą być montowane w taki sam sposób w jaki zostały zamontowane na zregenerowanej części.